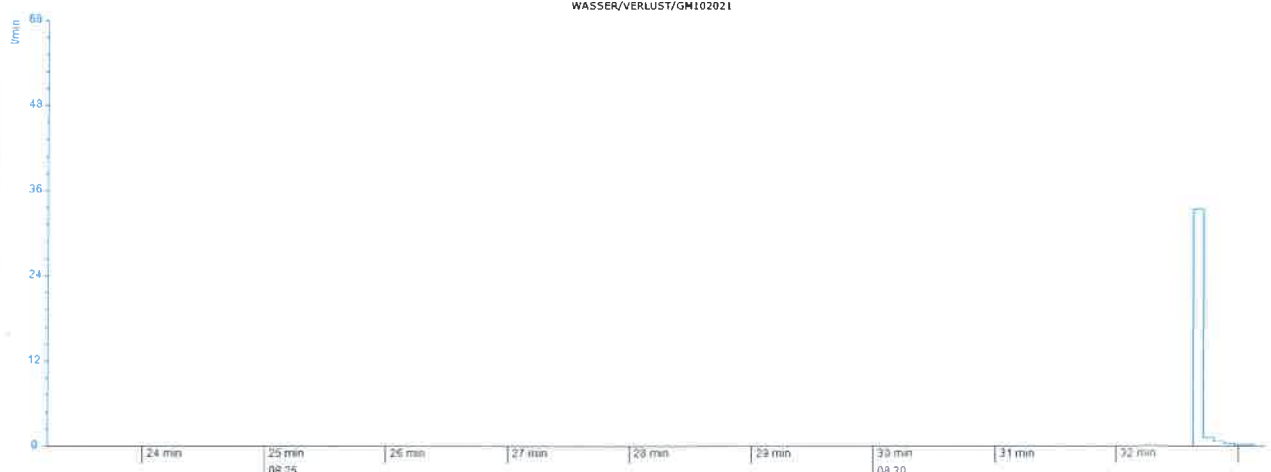


Amt der Oö. Landesregierung
 Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft
 Abteilung Wasserwirtschaft / Beratungsstelle Oö. Wasser
 4021 Linz • Kärntnerstraße 10-12

PROTOKOLL - ROHRNETZÜBERPRÜFUNG

Einsatzdatum: 7.10.2021

Messergebnisse: Hauszuleitung Welscherstr. 38-40

MESSZONE
Hauptleitung: PE 80
Einspeisung: OÖ Wohnbau Welscherstr. 40
LEITUNGSDATEN
Hauptleitung: 80
Material : PE
MESSERGEBNIS
Netzdruck: 3,3 bar
Verlust: keinen
Geortete Leckstellen: keine
FESTGESTELLTE MÄNGEL
CDL AUSWERTUNG
<div style="text-align: center;"> <small>WG Neuhofen WASSER/VERLUST/GM102021</small> </div>  <p style="font-size: small;">Dargestellter Zeitabschnitt: 07.10.2021 08:23:13 01 - 07.10.2021 08:33:13 01</p>